

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Опросный лист № _____ счет № _____


Пример записи условного обозначения анодного заземлителя АЗЖК-РА-К при его заказе и в документации заказчика:

АЗЖК-РА-	К -		
	1	2	3

1 – комплектный (при заказе одно заземлителя в комплекте, «К» не прописывается), 2 – количество заземлителей в комплекте, 3 – длина магистрального кабеля

№	Параметры	
1	Длина одного электрода, м Стандартно 1500	
2	Длина кабель-вывода, м Стандартно 3м	
3	Марка кабель-вывода Стандартно ВВГ 1х6	
4	Наличие магистрального кабеля	нет да
5	Длина магистрального кабеля, м	
4	Марка магистрального кабеля Стандартно КГН-ХЛ ЭХЗ 1х10	
6	Наличие комплекта для присоединения кабель-вывода к магистральному кабелю на месте установки заземлителей (на каждое соединение предусматривается сжим, герметик и лента термоусаживаемая)	нет да
7	Заводское присоединение кабель-выводов к магистральному кабелю	нет да
8	Расположение электродов и расстояние между точками заводского присоединения кабель-выводов к магистральному кабелю, м	

Дополнительные требования

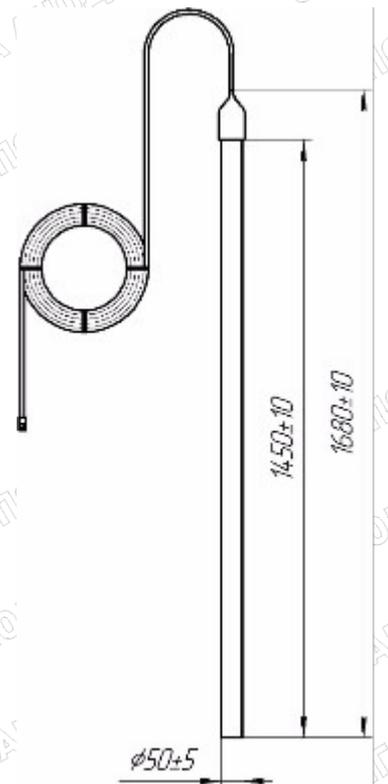



Общий вид АЗЖК-РА

Стандартная марка АЗЖК-РА-1 – электрод длиной 1500мм с кабель-выводом ВВГ1*6, длиной 3м.



КОРПОРАЦИЯ
ПСС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

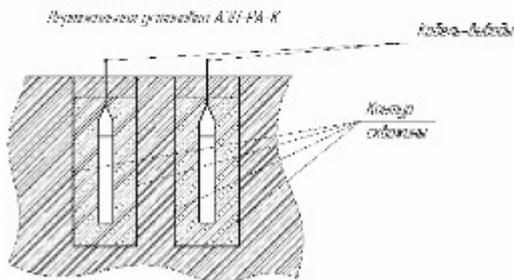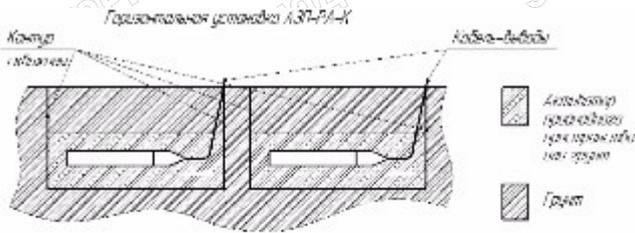

Установка АЗЖК-РА-К